

# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 155 G


Ref.:: 6003687



Caminhos de cabos em varão eletrosoldado com altura de 155 mm.

A largura de malha é de 50 x 100 mm.

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

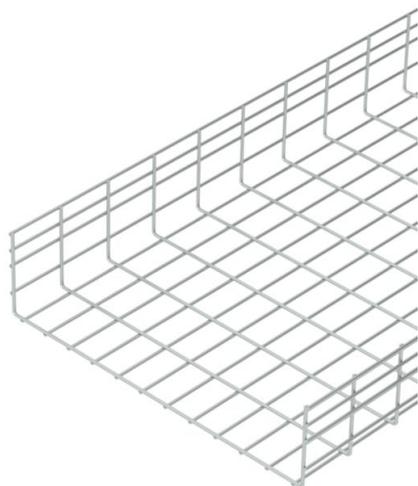

**St** Aço

**G** eletrogalvanizado

### Dados originais

Ref.:	6003687
Designação 1	C.cabos varão grandes vãos SGR
Fabricante	OBO
Dimensão	155x600x3000
Cor	zincado
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	622,333 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	11,7704 kg COe / 1 Metro


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 155 G

Ref.: 6003687



### Dimensões

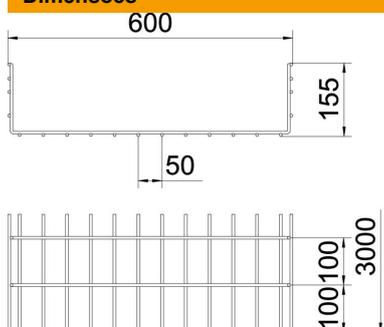

Comprimento	3 000 mm
Largura	600 mm
Largura	23,62 in
Altura	155 mm
Altura	6,1 in
Medida B	600 mm

### Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	888 cm <sup>2</sup>
Secção transversal útil	88800 mm <sup>2</sup>
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	não
Conector sem parafuso	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

# Ficha técnica


## Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 155 G

Ref.:: 6003687



### Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	4 m
Distância de apoio de 1,0 m	4,9 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	3,2 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	2,2 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	1,6 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	1,25 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	1,03 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	0,8 kN/m

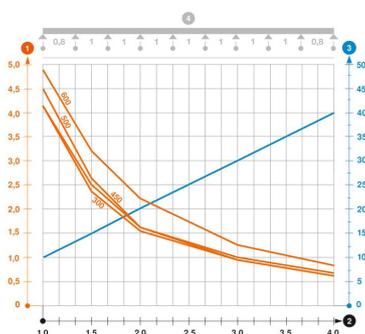

### Diagrama de cargas do caminho de cabos em varão do tipo SGR 155

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga superior
  - 2 Distância entre apoios em m
  - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
  - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
  - Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios